


Nachweis Sherpa-Verbinder

nach ETA-12/0067 vom 17.09.2019

Anschluss & Geometrie

einseitiger Anschluss, Nebenträger Oberkante bündig

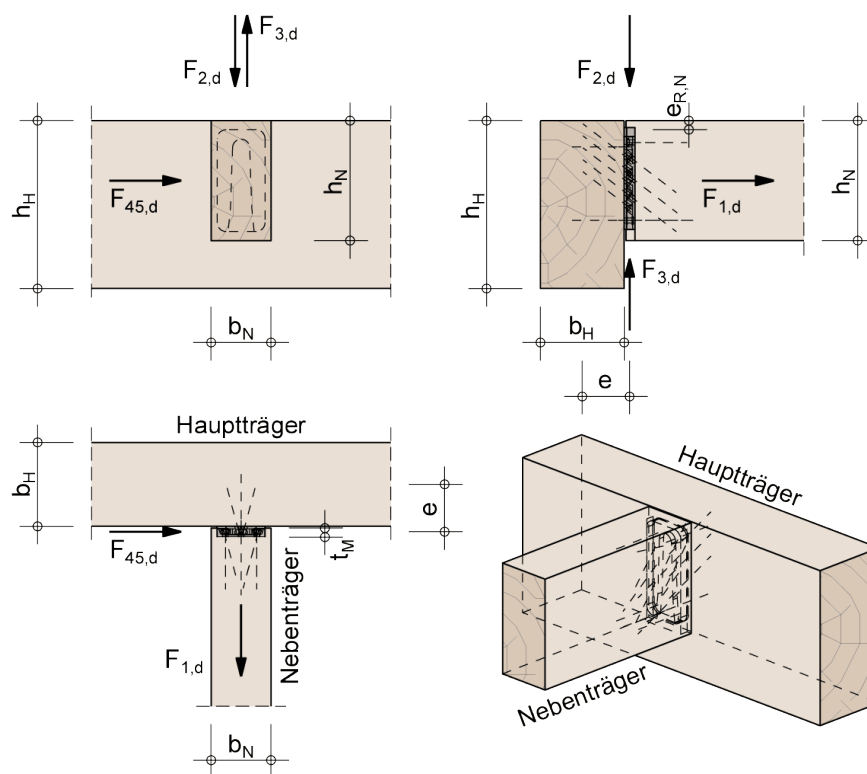

Einbausituation:


Der Hauptträger ist ausreichend gegen Verdrehen gesichert.

Bauteile:

Nebenträger b_N/h_N :	180/320 mm	Brettschichtholz, GL24c ($\rho_k = 365 \text{ kg/m}^3$)
Hauptträger b_H/h_H :	200/440 mm	Brettschichtholz, GL24c ($\rho_k = 365 \text{ kg/m}^3$)
Sherpa-Verbinder:	L 60	Abmessungen: 18/80/250 mm
		Randabstand $e_{R,N}$: 15.0 mm
Schrauben:	25 Stk. 8.0 x 100 mm	Frästiefe t_M : 15 mm

Brandschutz:

Klassifizierung:	R60
Abbrand:	3-seitig
a_1 :	50.0 mm
a_3 :	55.0 mm
η :	0.44 (ETA-12/0067)
k_{fi} :	1.05 (DIN EN 1995-1-2, Tab. 2.1)

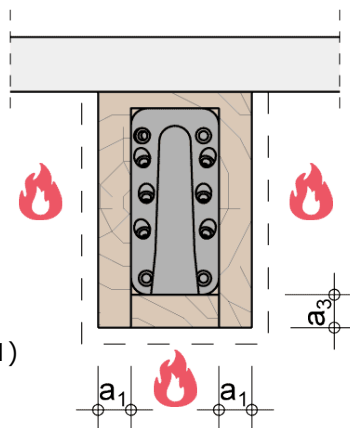

Einfürsung des Verbinders im Nebenträger

Beanspruchung

Nutzungsklasse	NKL1 - beheizte Innenräume		
$F_{2,d} =$	40.00 kN	KLED: mittel	$k_{mod}: 0.80$
Beanspruchung im Brandfall:			
		$k_{mod,fi}:$	1.00
$F_{2,d,t,fi} =$	24.00 kN		

Nachweis:	$1.00 \leq 1.00$	Nachweis erfüllt
-----------	------------------	-------------------------

Bemerkungen

In dieser Bemessung wird der Nachweis des Sherpa-Verbinders geführt. Die angeschlossenen Haupt- und Nebenträger werden nicht nachgewiesen.

Bemessung

Schubspannungsnachweis Nebenträger

Beanspruchbarkeit:

$$f_{v,k} = 3.50 \text{ N/mm}^2$$

$$f_{v,d} = k_{mod} * \frac{f_{v,k}}{\gamma_M} = 0.80 * \frac{3.50}{1.30} = 2.15 \text{ N/mm}^2$$

Beanspruchung:

$$k_{cr} = \frac{2.5}{f_{v,k}} = \frac{2.5}{3.50} = 0.71$$

$$A_{ef} = k_{cr} * b_N * h_N = 0.71 * 180 * 320 * 10^{-2} = 408.96 \text{ cm}^2$$

$$\tau_d = 1.5 * \frac{V_{z,d}}{A_{ef}} = 1.5 * \frac{F_{2,d}}{A_{ef}} = 1.5 * \frac{40.00 * 10^3}{408.96 * 10^2} = 1.47 \text{ N/mm}^2$$

Schubspannungsnachweis Nebenträger:	$\frac{\tau_d}{f_{v,d}} = \frac{1.47}{2.15} =$	$0.68 \leq 1.00$
-------------------------------------	--	------------------

Der Schubspannungsnachweis des Nebenträgers im Brandfall muss separat geführt werden!

Nachweis des Verbinders in Krafrichtung 2

Der Hauptträger ist in und entgegen der Einschubrichtung des Verbinders ausreichend gegen Verdrehen gesichert. Die Bemessung erfolgt unter Berücksichtigung dieser Einbausituation.

charakteristische Tragfähigkeit des Verbinders gemäß ETA-12/0067, Anlage 5:

$$R_{2,Tab,k} = 54.90 \text{ kN} - \text{Sherpa Verbinder Typ L 60}$$

Berücksichtigung von Abweichungen der Rohdichte nach ETA-12/0067, Anlage 5:

$$k_{sys} = 1.15$$

$$k_{dens} = k_{sys} * \left(\frac{\rho_k}{350}\right)^{0.8} = 1.15 * \left(\frac{365}{350}\right)^{0.8} = 1.19$$

$$R_{2,k} = k_{dens} * R_{2,Tab,k} = 1.19 * 54.90 = 65.33 \text{ kN}$$

$$R_{2,d} = k_{mod} * \frac{R_{2,k}}{\gamma_M} = 0.80 * \frac{65.33}{1.30} = 40.20 \text{ kN}$$

Beanspruchbarkeit im Brandfall nach DIN EN 1995-1-2:2010-12:

$$R_{2,d,t,fi} = \eta * \frac{k_{fi} * R_{2,k}}{\gamma_{M,fi}} = 0.44 * \frac{1.05 * 65.33}{1.00} = 30.18 \text{ kN}$$

Nachweis des Verbinders in Krafrichtung 2:	$\frac{F_{2,d}}{R_{2,d}} = \frac{40.00}{40.20} =$	$1.00 \leq 1.00$
	$\frac{F_{2,d,t,fi}}{R_{2,d,t,fi}} = \frac{24.00}{30.18} =$	$0.80 \leq 1.00$

Kontrolle der a/h-Werte für den Haupt- und Nebenträger (Lastrichtung 2)


Hauptträger:

b_H :	200 mm
h_H :	440 mm
$e_{R,H}$:	175 mm
$e_{n,H}$:	15.0 mm
$e_{1,H}$:	202.5 mm
$h_{1,H}$:	47.5 mm
a_H :	392.5 mm

Nebenträger:

b_N :	180 mm
h_N :	320 mm
$e_{R,N}$:	15.0 mm
$e_{n,N}$:	25.0 mm
$e_{1,N}$:	210.0 mm
$h_{1,N}$:	70.0 mm
a_N :	250.0 mm

$$\frac{a_H}{h_H} = \frac{392.5}{440} = 0.89 > 0.70$$

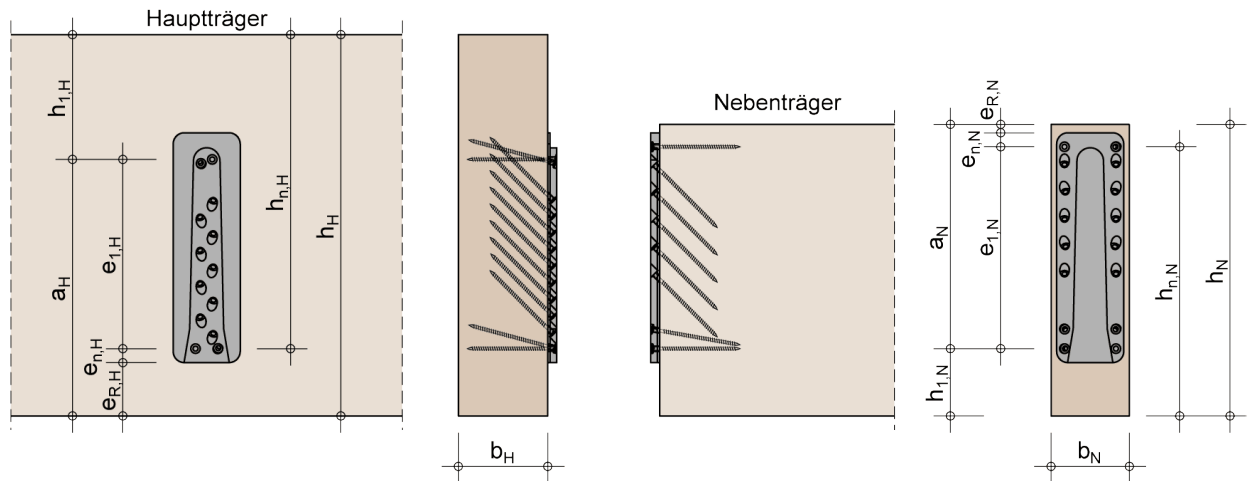

Ein Querschnittsnachweis für den Hauptträger für Lastrichtung 2 ist nicht erforderlich.

$$\frac{a_N}{h_N} = \frac{250.0}{320} = 0.78 > 0.70$$

Ein Querschnittsnachweis für den Nebenträger für Lastrichtung 2 ist nicht erforderlich.

Zusammenstellung der Ergebnisse

Schubspannungsnachweis Nebenträger:	$\frac{\tau_d}{f_{v,d}} = \frac{1.47}{2.15} =$	$0.68 \leq 1.00$
Nachweis des Verbinders in Krafrichtung 2:	$\frac{F_{2,d}}{R_{2,d}} = \frac{40.00}{40.20} =$	$1.00 \leq 1.00$
	$\frac{F_{2,d,t,fi}}{R_{2,d,t,fi}} = \frac{24.00}{30.18} =$	$0.80 \leq 1.00$

Nachweis:	$1.00 \leq 1.00$	Nachweis erfüllt
-----------	------------------	-------------------------

verwendete Normen

DIN EN 14080:2013-09	Holzbauwerke - Brettschichtholz und Balkenschichtholz
DIN EN 1995-1-1:2010-12	Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauteilen, Teil 1-1
DIN EN 1995-1-1/A2:2014-07	Änderung A2 zu EC5
DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08	Nationaler Anhang (EC5)
ETA-12/0067 vom 17.09.2019	Sherpa XS, S, M, L, XL und XXL